


〈設備等の設置位置〉

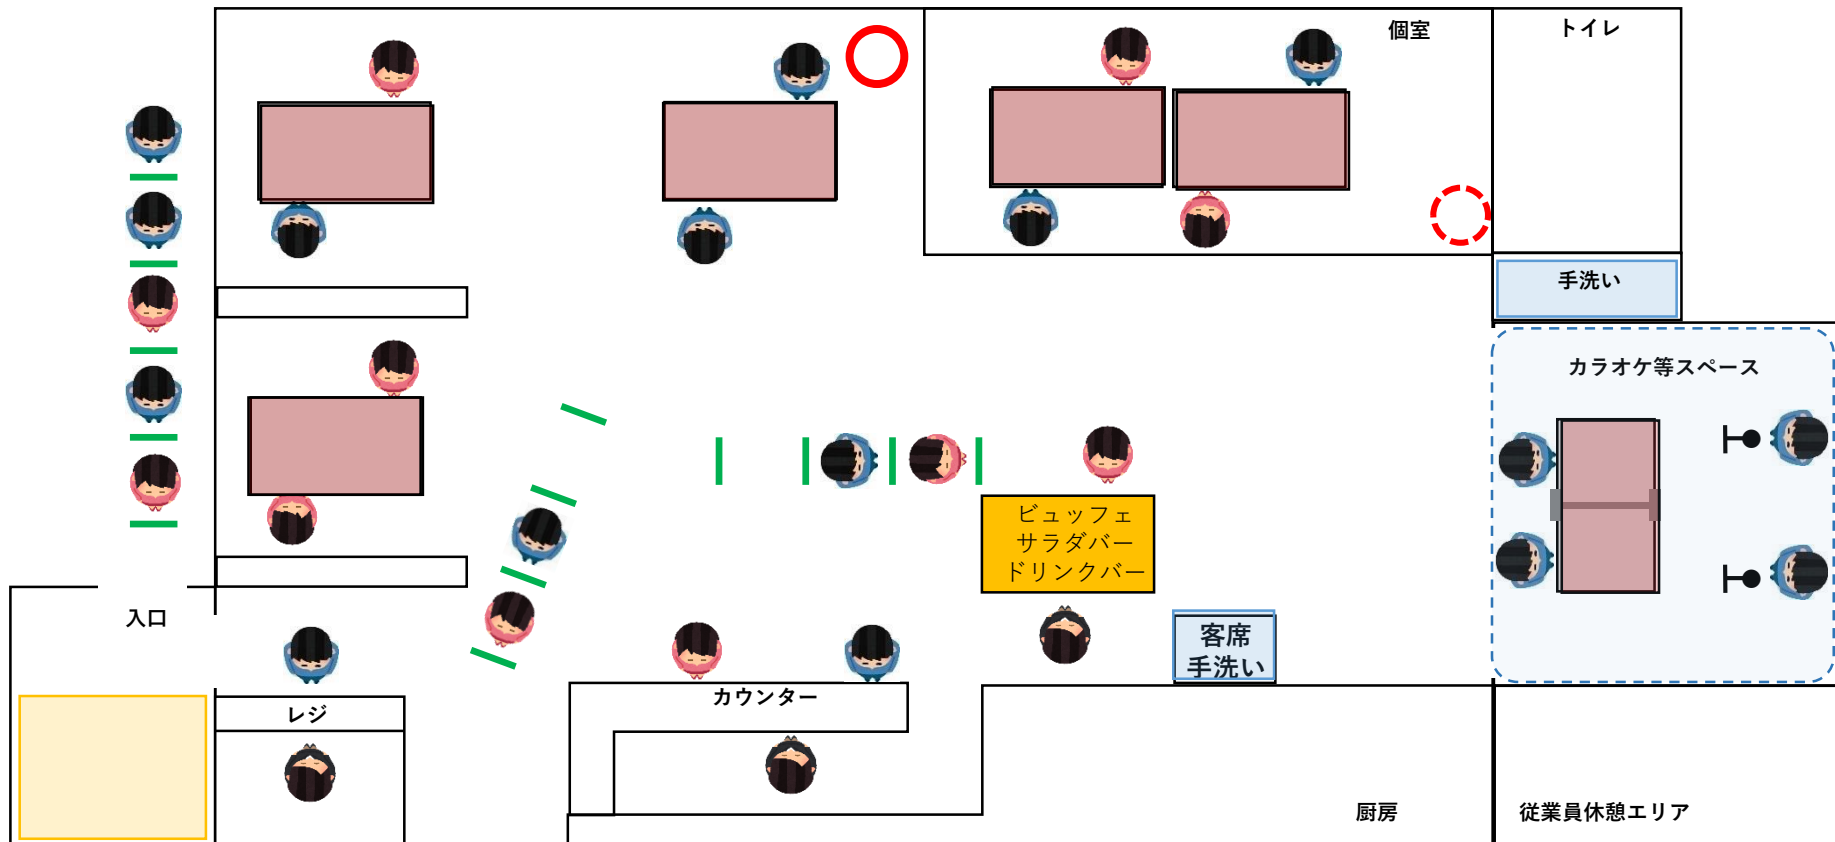

店舗入口

- ・体温測定器（推奨）【基準1】
- ・アルコール消毒液【基準2】

客席

- ▲箸やスプーン等のカゴの据え置き禁止【基準12】

手洗い場

- ・石けん（ハンドソープ）【基準2】

店舗内各所

- ・消毒液（消毒用アルコール等）【基準2】
- ・CO₂センサー※【基準17】

ビュッフェ等エリア

- ・消毒液（消毒用アルコール等）【基準10】

カラオケ等スペース

- ・上部の換気設備（常時稼働）【基準14】
- ・HEPAフィルター付き空気清浄機【基準14】

※ CO₂センサーは、風通しや換気方法を踏まえて最も換気のない場所を選んで設置してください。（図中には○で示しています）
 なお、個室がある場合には個室においても測定をしてください。